


LEGENDA	
	Stalp de iluminat din otel galvanizat h= 6 ml, echipat cu doua aparate de iluminat LED 25.6W, 3715 lm IP68
	Stalp de iluminat din otel galvanizat h= 6 ml, echipat cu un aparat de iluminat LED 25.6W, 3715 lm IP68
	Aparate de iluminat LED EXISTENTE, montate pe fatada la h= 5 ml
	Bariera automata, L= 4.00 ml
	Gard bordurat, h= 2.00 ml
	Platbanda din OL-Zn 40x 4 mmp montata in pamant la adancimea de 0.80 ml
	EV: Electrode vertical din teava de OL-Zn DN60, 1.5 ml batut in sant la adancimea de 0.8 ml
	Teava PVC-G Ø50 pentru protejarea cablurilor la trecerea pe sub carosabil / platforme asfaltate
	Cablu de energie electrica subteran CYABY 3x 2.5 mmp
	Cablu de energie electrica subteran CYABY 3x 4 mmp
	BMPT: Bloc de masura si protectie trifazic existent la limita de proprietate
	TEE: Tablou electric existent
	TEP: Tablou electric propus, montat pe gard, langa bariera, la h= 1.7 ml
	DE: Doza electrica subterana 150x150 IP68

PLAN DE SITUATIE INSTALATII ELECTRICE

NOTA: Prezenta documentatie este valabila doar pentru constructia care face obiectul prezentului obiect și este proprietatea SC INSTAUDITOR SRL, putând fi folosită doar pentru scopul pentru care în mod specific este furnizată. Ea nu poate fi reproducă, copiată, împrumutată integral sau parțial, direct sau indirect sau extinsă în afara amplasamentului specificat. În virtutea dreptului de autor folosirea lor de către terți fiind permisă numai cu acordul expres al autorilor de mai jos.

 <div>S.C. Pro Ex Co S.R.L. Oradea, str. Jiului, nr.16 CUI. RO17801909, J05/1593/2005 e-mail: office@proexco.ro fax. 0374.097.300</div>		 <div>INSTAUDITOR SC INSTAUDITOR SRL CUI:43546503, J5/70/2021 tel: 0752277654 sau 0747601721 e-mail: office@instauditor.ro</div>		Proiect nr.: 121 / 2022	
				Faza: PAC + P.T.	
INSTALATII ELECTRICE				Beneficiar/ COMUNA HIDISELU DE SUS	
				Adresa: Comuna Hidiselu de Sus, Jud. Bihor, nr. CAD 54741	
Sef Proiect:		Ing. EUGEN MOCA		Scara: 1:___	
Proiectat/ Desenat:		Ing. ANDREI SARACUT		Data: 09/2022	
Desenat:		Ing. ANDREI SARACUT		Plansa nr. IE.1	
Verificat:					

TEP - TABLOU ELECTRIC PROPUȘ

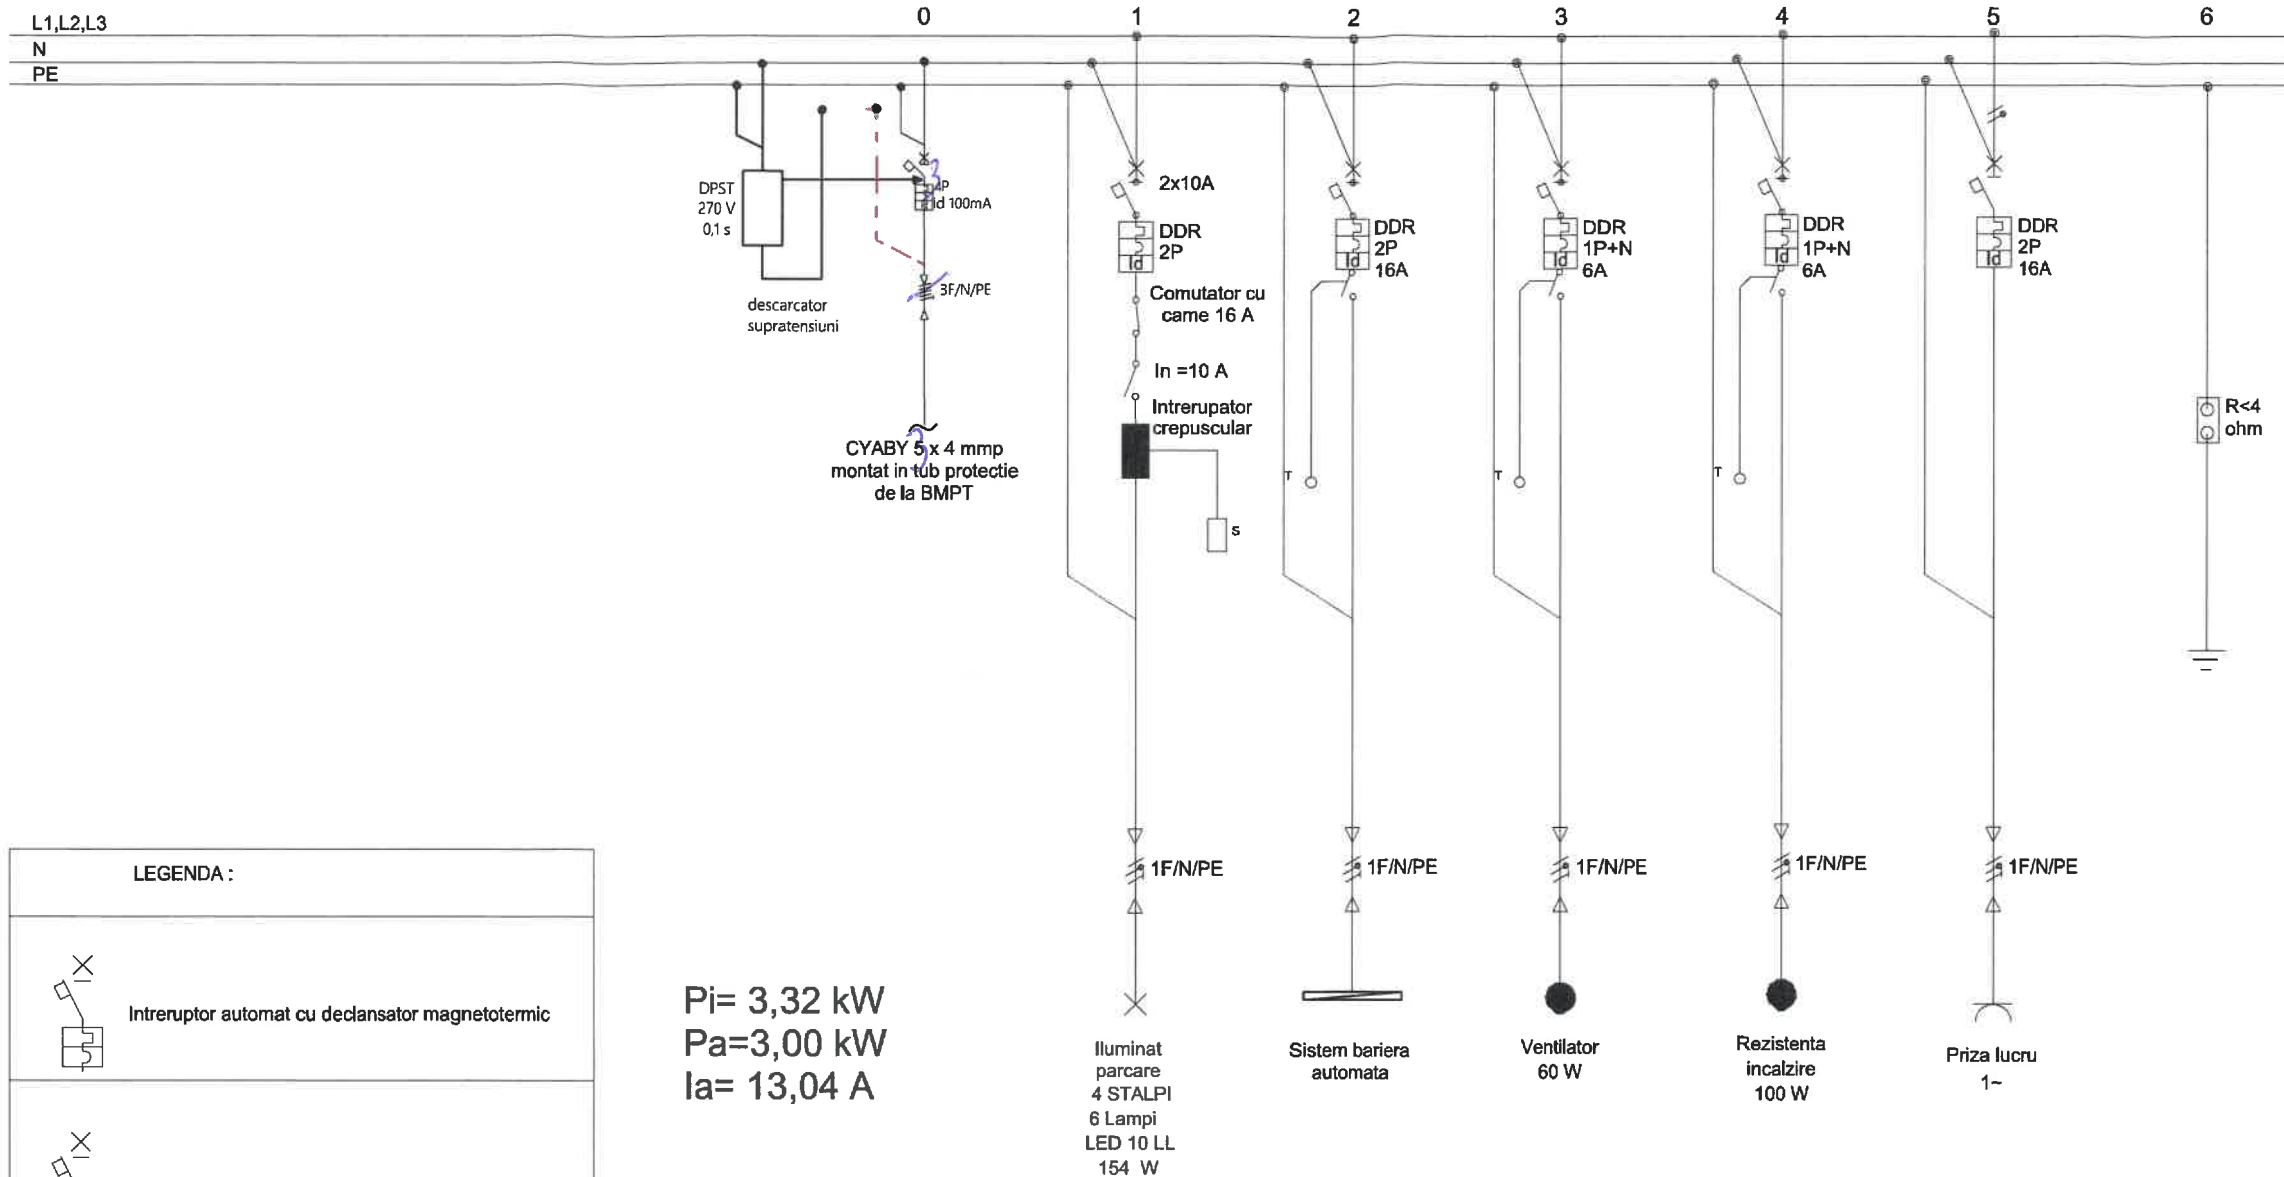

LEGENDA :



Intrerupator automat cu declansator magnetotermic

Intrerupator automat, cu declansator magnetotermic si
protectie diferentiala

Separator de sarcina cu sigurante fuzibile

Nota : Fiecare stalp metalic se va lega la priza de
pamant pentru protectie la trazeet. Rezistenta prizei
de pamant trebuie sa fie de sub 4 ohm.

TEP se monteaza pe gard langa bariera auto

Pi= 3,32 kW
Pa=3,00 kW
Ia= 13,04 A

TN-S Cutie metalica, IP55

nr. circuit	0	1	2	3	4	5
denumire	alimentare TEP	Illuminat 1~, 10 LL	Bariera parcare, 1~	Ventilator	Rezistenta incalzire	Prize 1~
putere, kW	Pa=3,00 kW	0,154	1,00	0,06	0,1	2,00
curent, A	13,04 A	0,67	4,34	0,26	0,43	8,69
protectie	2P 20A, C 10kA, 30 mA	1P+ N 10A, C 6kA, 10 mA	2P 16A, C 6kA, 10 mA	1P+ N 6A, C 6kA, 10 mA	1P+ N 6A, C 6kA, 10 mA	2P 16A, C 6kA, 10 mA
conductor	CYABY 3x 4 mmp	CYABY 3x 2.5 / CYY-F 3x 1.5	CYABY 3x 2.5 mmp	3x FY 2.5	3x FY 2.5	3x FY 2.5
pozare	In pamant prin tub Ø25 / PVC-G Ø50	In pamant prin tub Ø20 / PVC-G Ø50	In pamant prin tub Ø20 / PVC-G Ø50	in cutie TEP	in cutie TEP	in cutie TEP

SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA TEP

NOTA: Prezenta documentatie este valabila doar pentru constructia care face obiectul prezentului obiect și este proprietatea SC INSTAUDITOR SRL, putând fi folosită doar pentru scopul pentru care în mod specific este furnizată. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată integral sau parțial, direct sau indirect sau extinsă în afara amplasamentului specificat. În virtutea dreptului de autor folosirea lor de către terți fiind permisă numai cu acordul expres al autorilor de mai jos.



S.C. **Pro Ex Co** S.R.L.
Oradea, str. Jiului, nr.16
CUI. RO17801909, J05/1593/2005
e-mail: office@proexco.ro
fax. 0374.097.300



INSTAUDITOR

SC INSTAUDITOR SRL
CUI:43546503, J5/70/2021
tel: 0752277654 sau
0747601721
e-mail: office@instauditor.ro

Proiect nr.:
121 / 2022


Faza:
PAC + P.T.

INSTALATII ELECTRICE

Sef Proiect: **Ing. EUGEN MOCA**
Proiectat: / Desenat: **Ing. ANDREI SARACUT**
Desenat: **Ing. ANDREI SARACUT**
Verificat:


Beneficiar/ Adresa: **COMUNA HIDISELU DE SUS
Comuna Hidiselu de Sus, Jud. Bihor, nr. CAD 54741**
Titlu proiect: **Amenajare parcare aferenta caminului cultural, localitatea
Hidiselu de Sus**
Titlu plansa: **SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA TEP**

Scara:
1:
Data:
09/2022
Plansa nr.:
IE.2



DETALIU APARAT DE ILUMINAT PROPUȘ

NOTA: Prezenta documentație este valabilă doar pentru construcția care face obiectul prezentului obiect și este proprietatea SC INSTAUDITOR SRL, putând fi folosită doar pentru scopul pentru care în mod specific este furnizată. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată integral sau parțial, direct sau indirect sau extinsă în afara amplasamentului specificat. În virtutea dreptului de autor folosirea lor de către terți fiind permisă numai cu acordul expres al autorilor de mai jos.

 S.C. Pro Ex Co S.R.L. Oradea, str. Jiului, nr.16 CUI. RO17801909, J05/1593/2005 e-mail: office@proexco.ro fax. 0374.097.300	 INSTAUDITOR SC INSTAUDITOR SRL CUI:43546503, J5/70/2021 tel: 0752277654 sau 0747601721 e-mail: office@instauditor.ro	Proiect nr.: 121 / 2022
INSTALATII ELECTRICE	Beneficiar/ Adresa: COMUNA HIDISELU DE SUS, Jud. Bihor, nr. CAD 54741	Scara: 1:___
Sef Proiect:	Ing. EUGEN MOCA	
Proiectat:/ Desenat:	Ing. ANDREI SARACUT	
Desenat:	Ing. ANDREI SARACUT	
Verificat:		
Titlu proiect: Amenajare parcare aferenta caminului cultural, localitatea Hidiselu de Sus	Titlu plansa: DETALIU APARAT DE ILUMINAT PROPUȘ	Data: 09/2022
		Plansa nr.: IE.3